


Vmax trillingen

In het trillingonderzoek (deelrapport 2) dat onderdeel is van het Ontwerptractébesluit zijn de trillingniveaus opgenomen van de referentiesituatie en de toekomstige plansituatie (in tabellen). Om inzicht te geven in (de verandering) van de maximale trillingniveaus zijn deze kaarten gemaakt van de huidige situatie, bouwperiode en toekomstige situatie. Deze staan niet in het OTB en MER, maar zijn speciaal voor de informatieavonden gemaakt.

Vmax-waarden per pand – huidige situatie


Vught

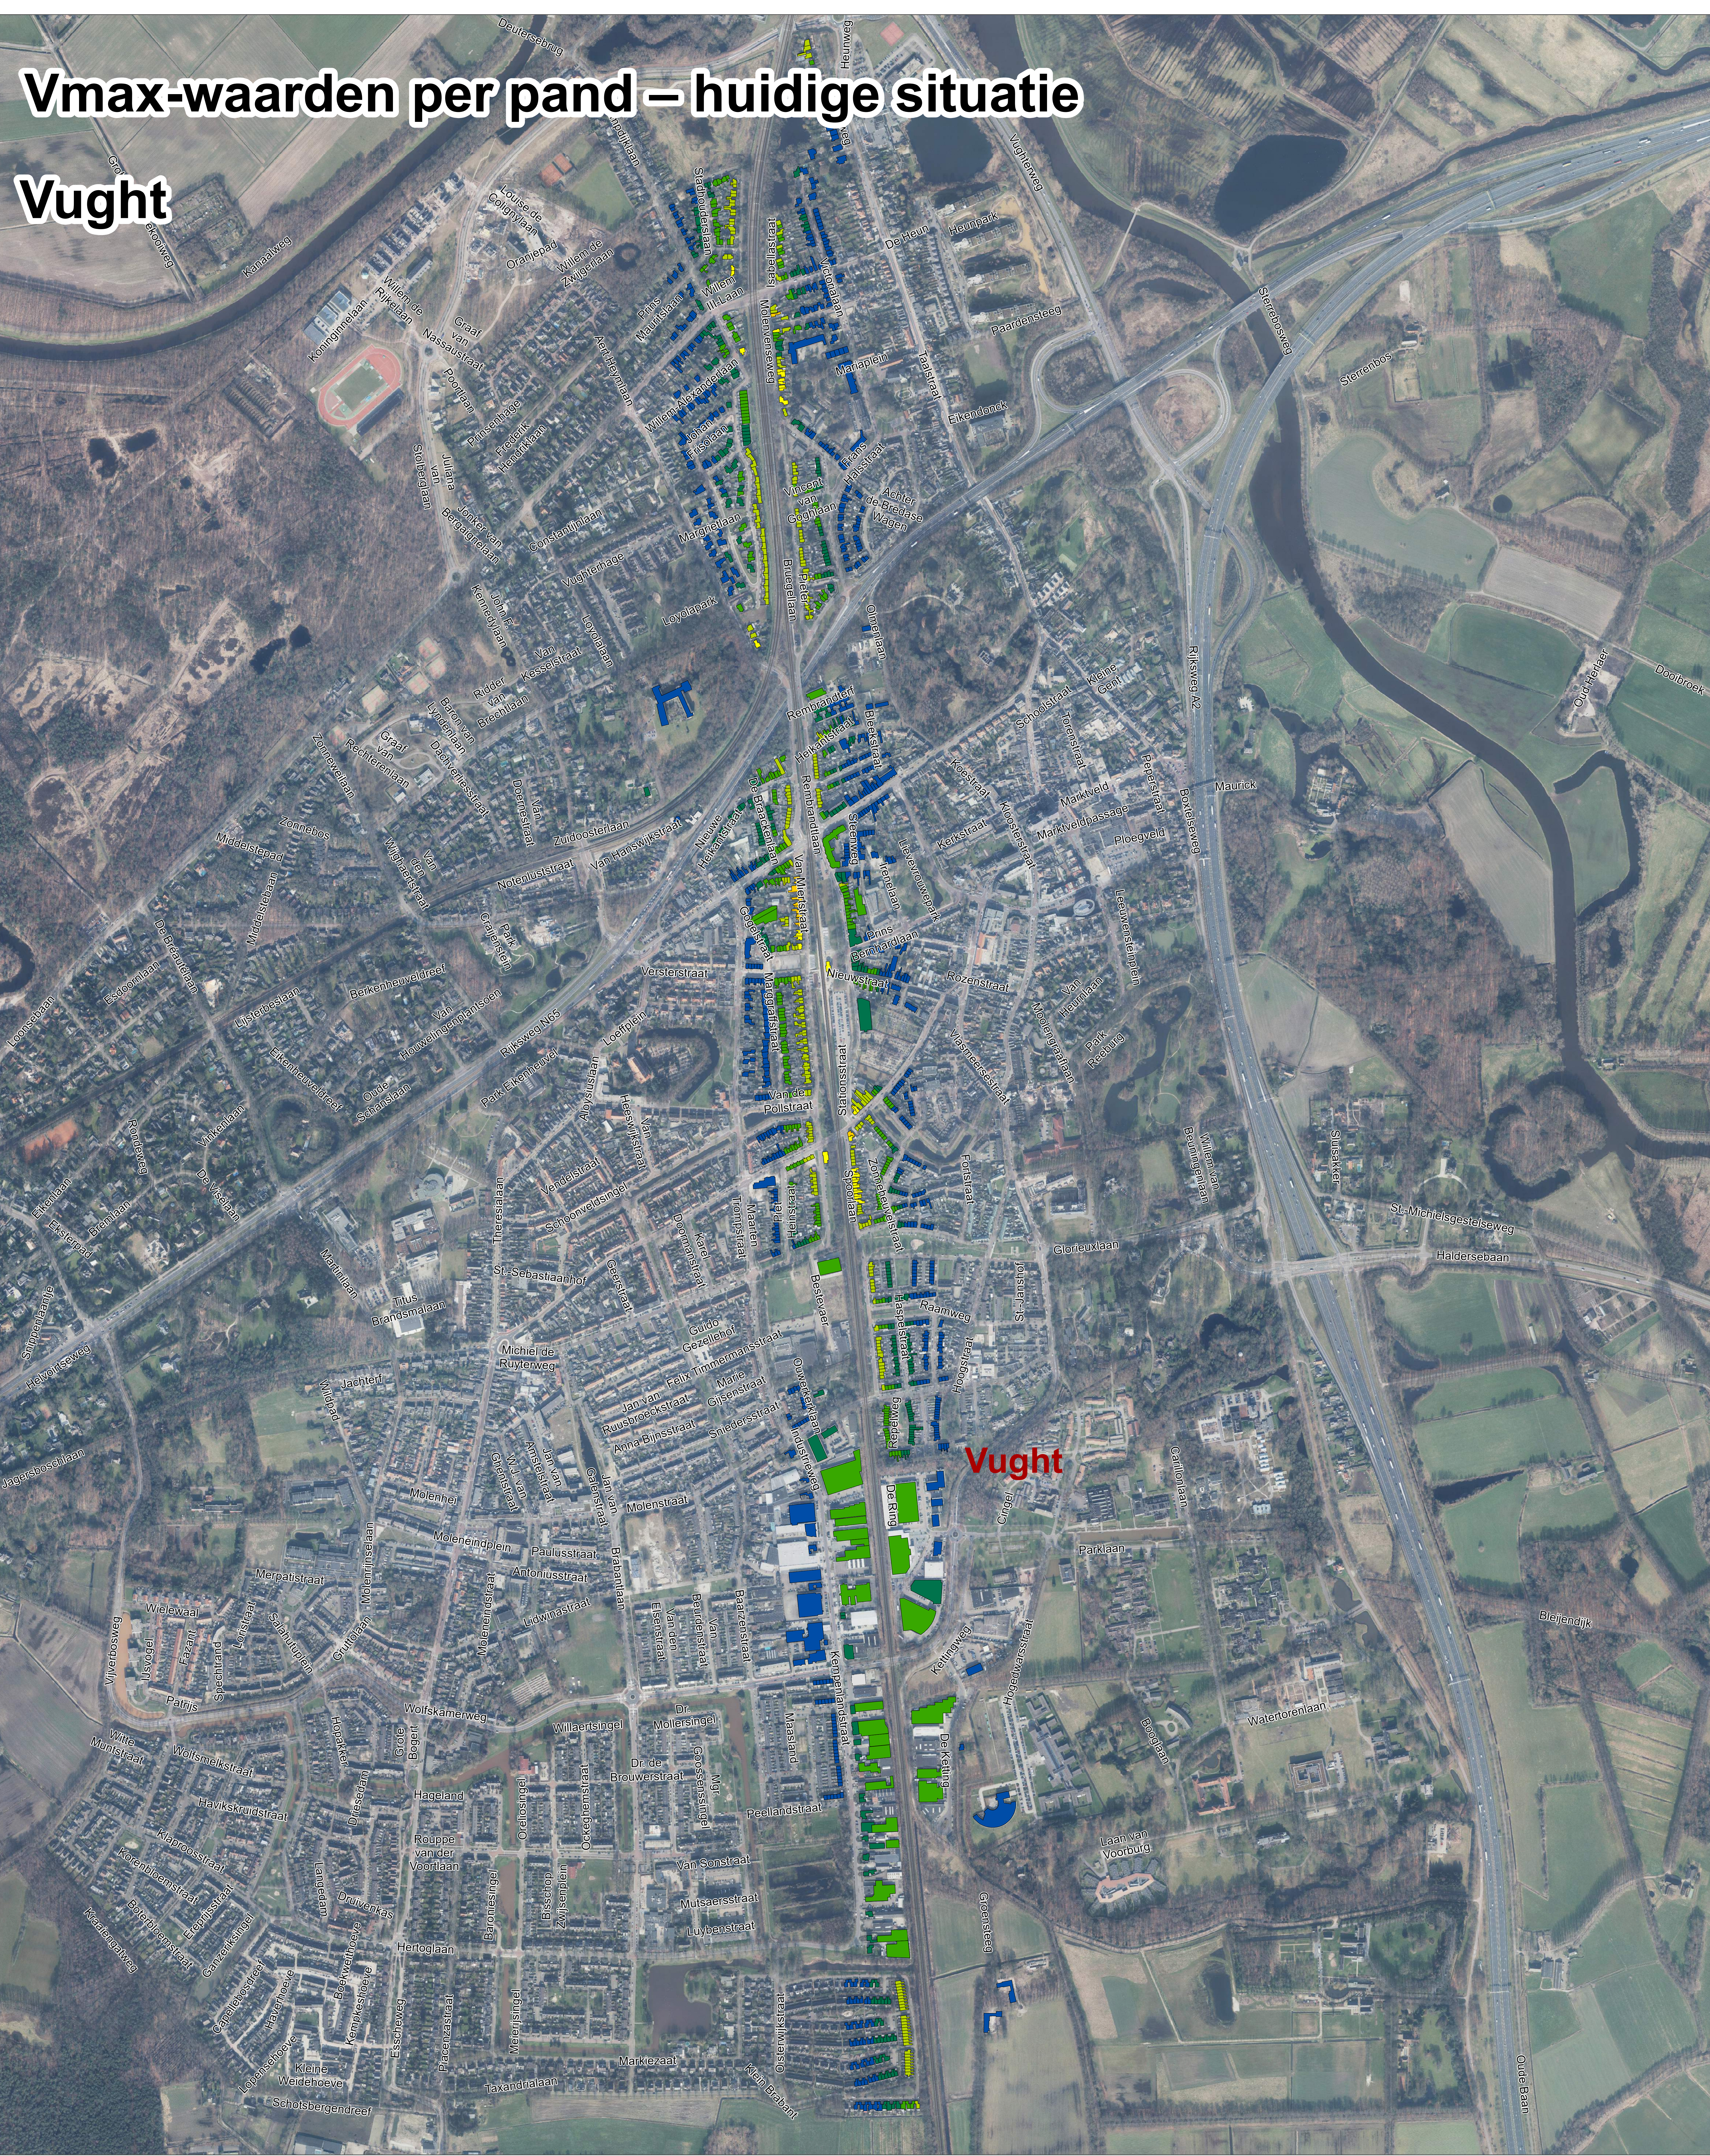

Legenda

Vmax-waarde


< 0,1	1,2 -< 1,7
0,1 -< 0,2	1,7 -< 2,4
0,2 -< 0,4	2,4 -< 3,2
0,4 -< 0,8	> 3,2
0,8 -< 1,2	— Spoor huidige situatie

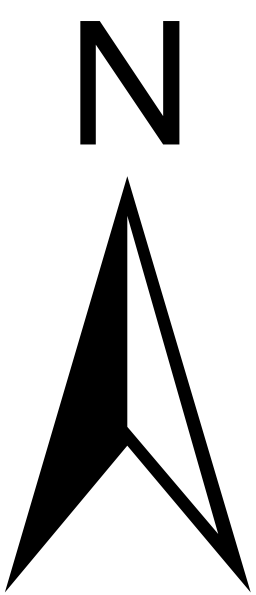

Februari 2018


Vmax-waarden per pand – tijdelijke situatie

Vught

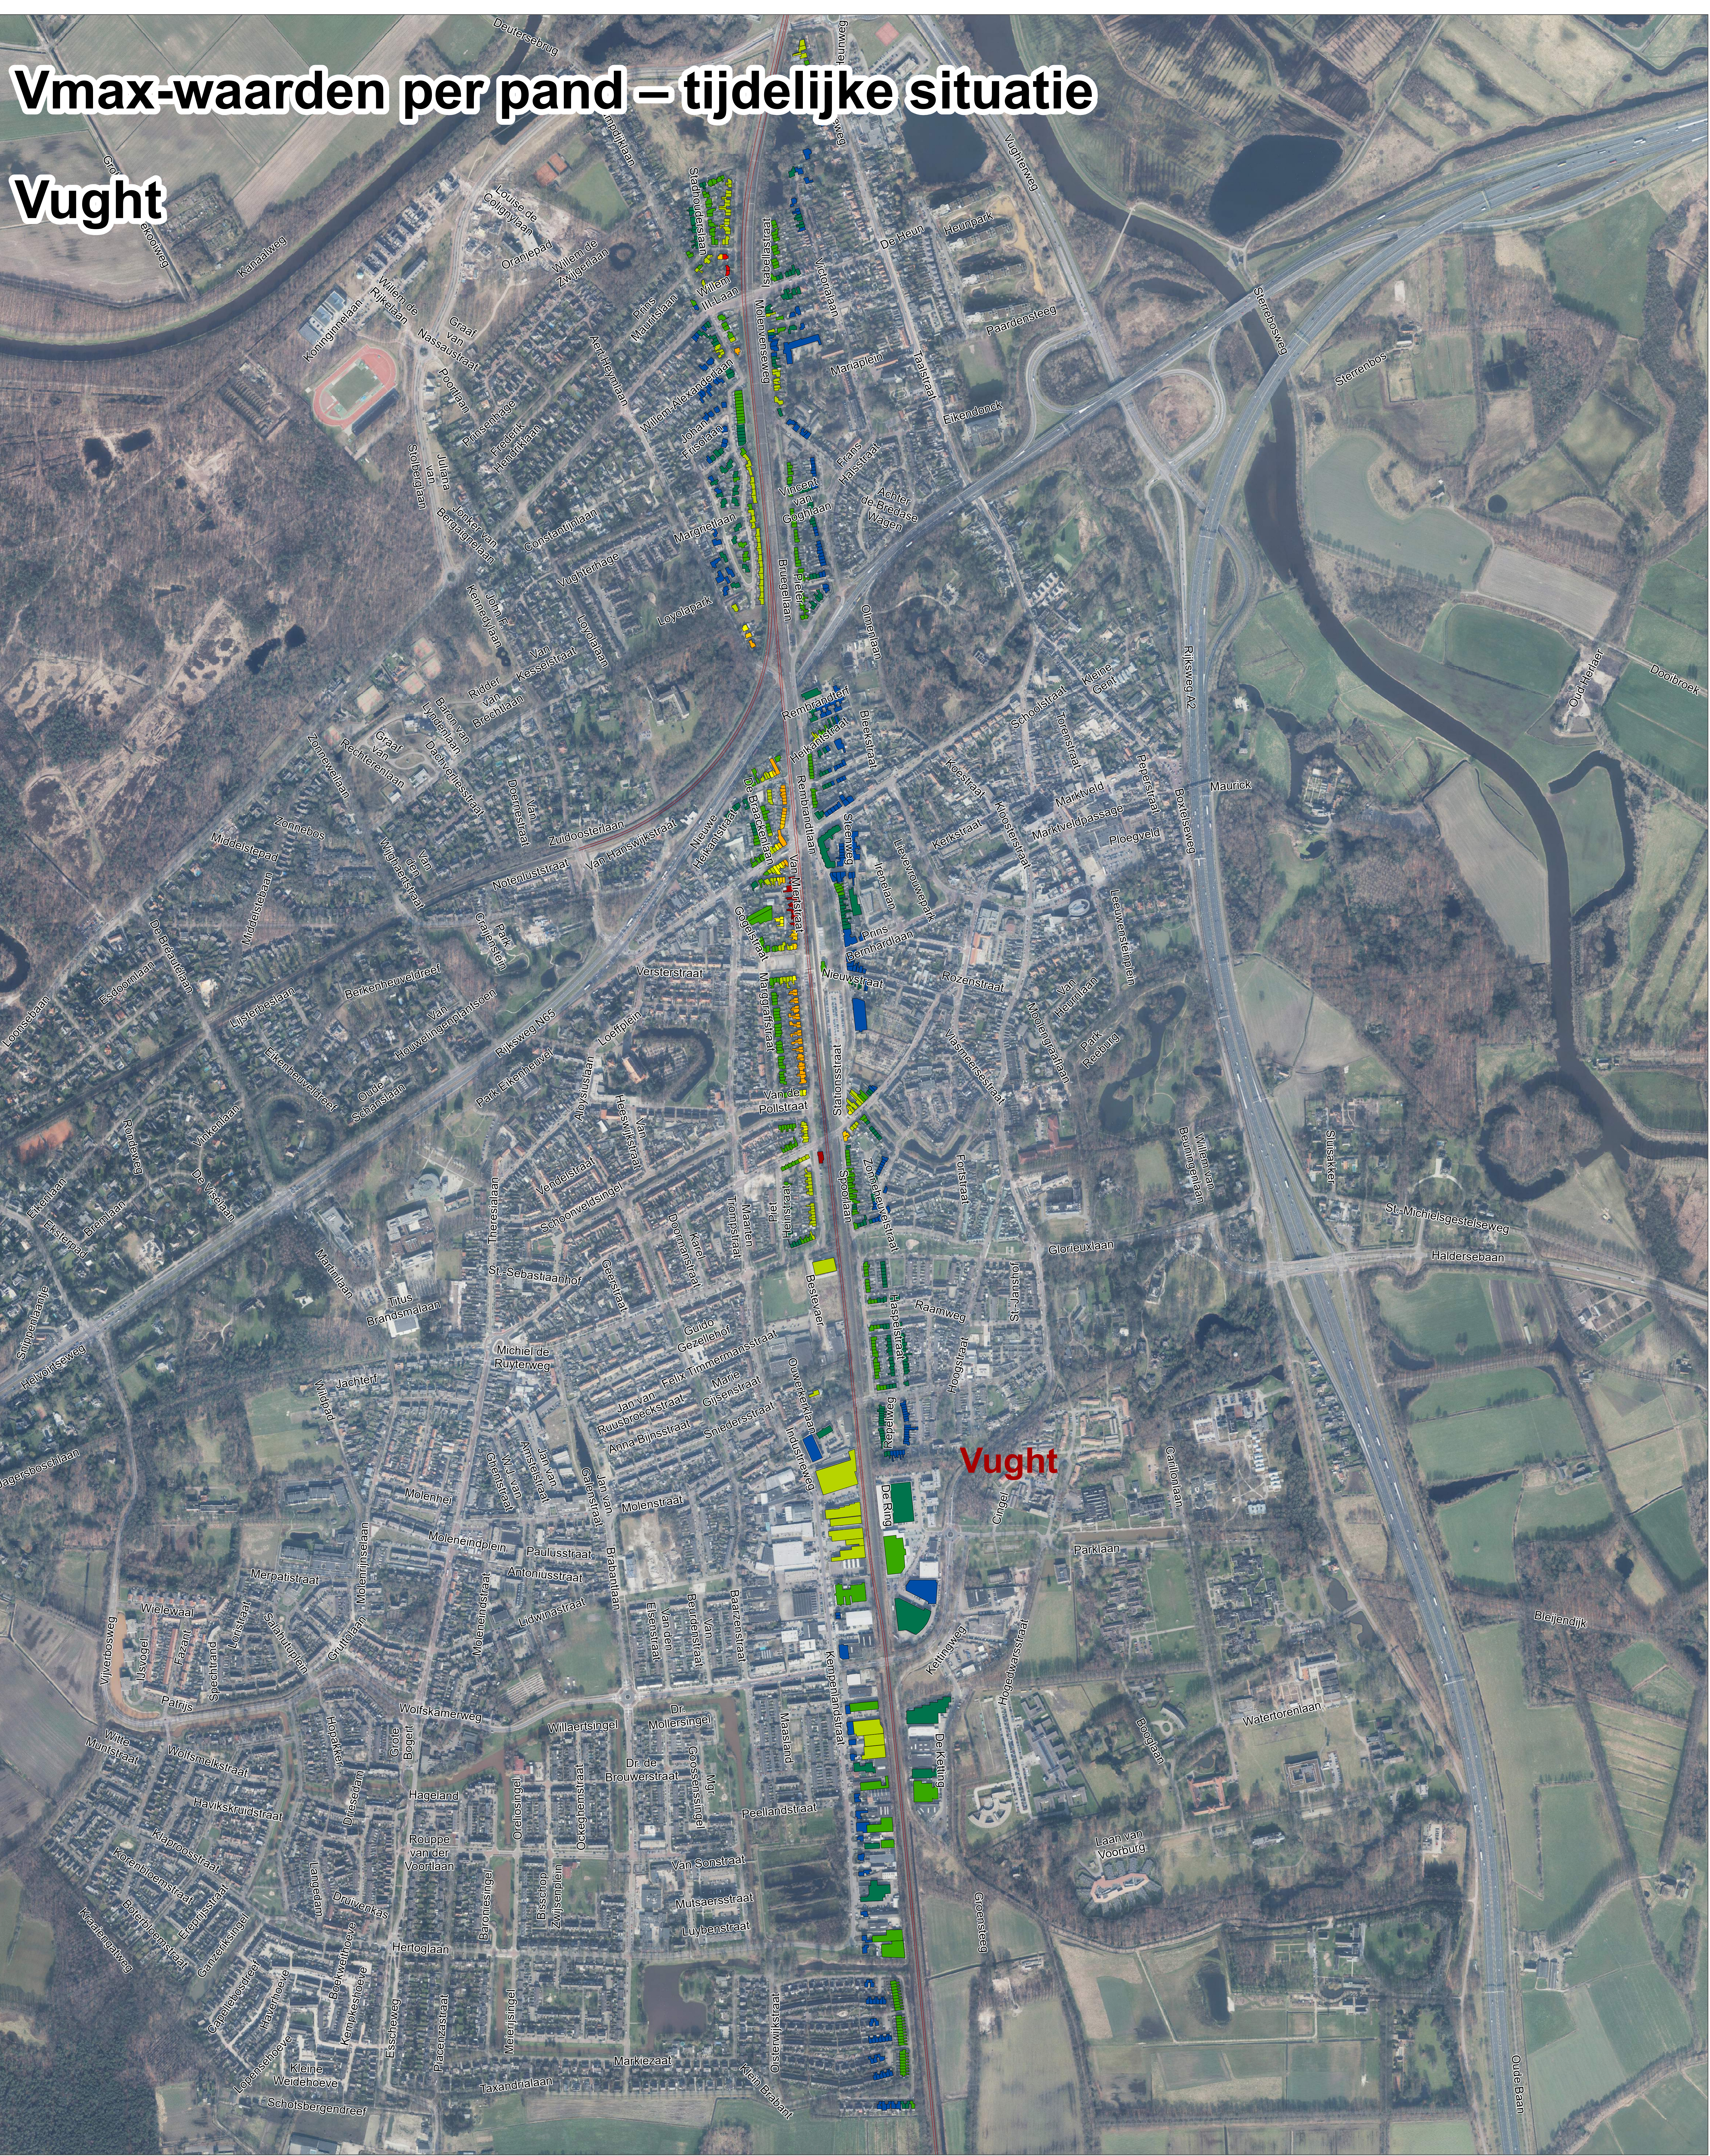



Legenda

Vmax-waarde

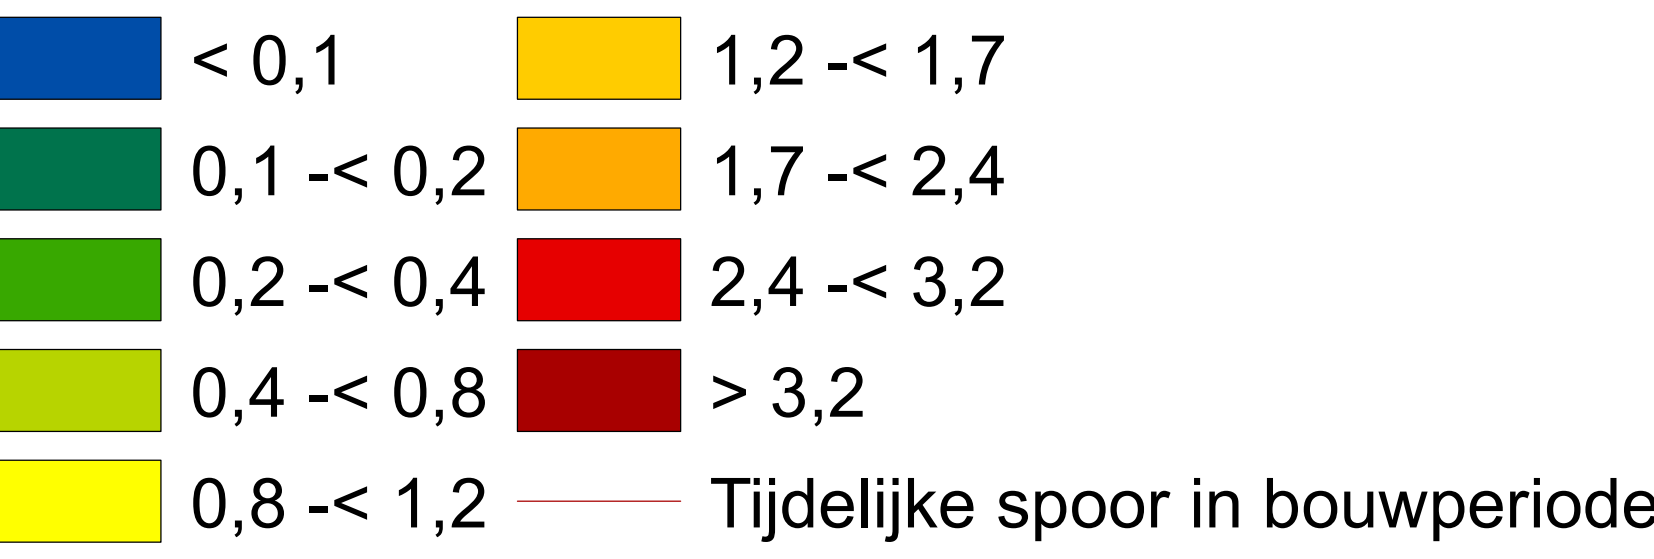


Februari 2018

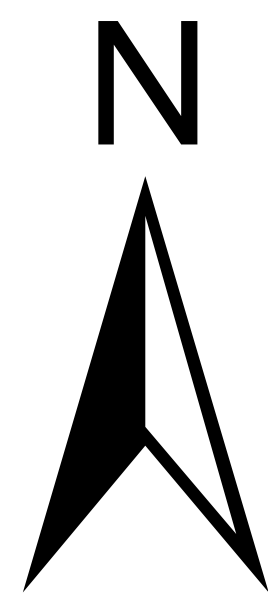

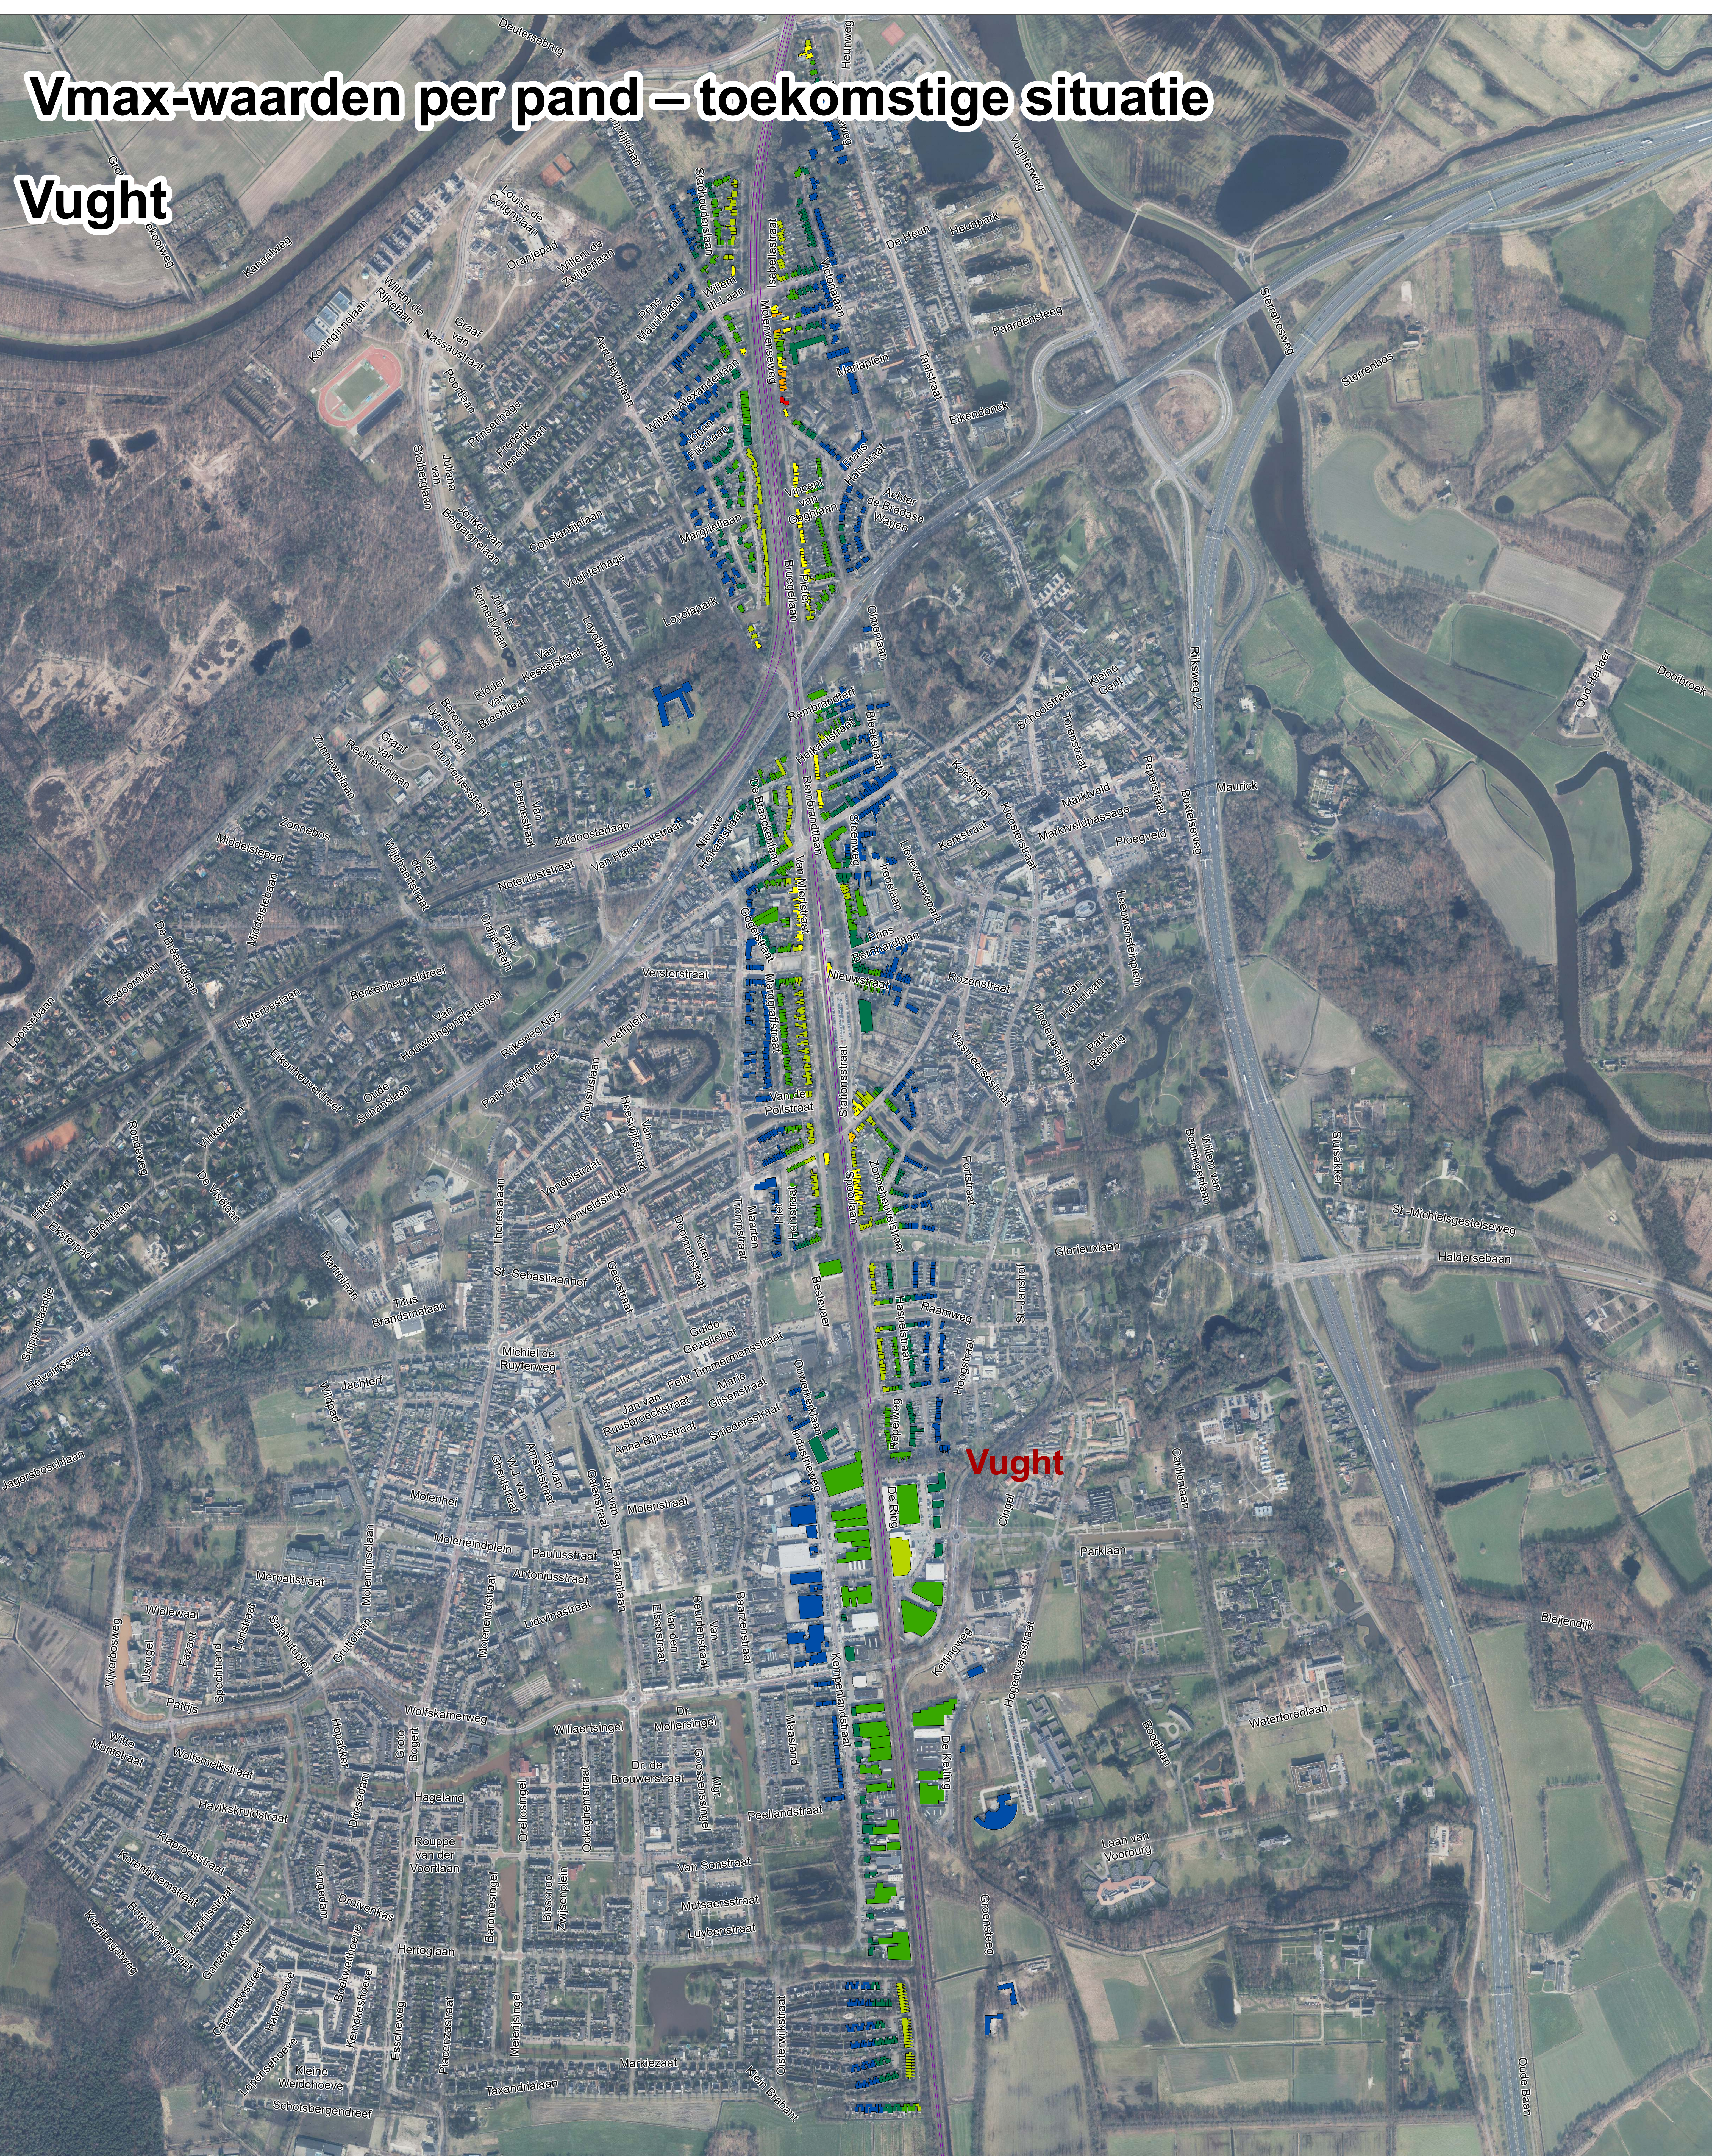

Legenda

Vmax-waarde

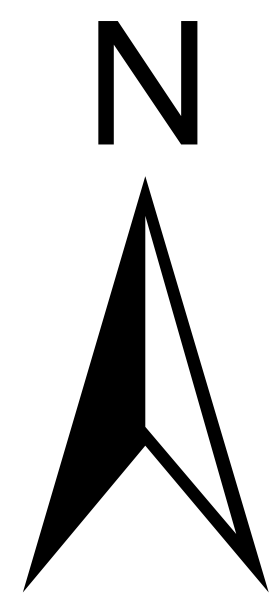

Februari 2018